

NOMBRE DE POUTRES REQUISES =

ACIER D'ARMATURE NUANCE 400W

Fourni par le fabricant des poutres


1	1a BOUT FILETÉ SUR 150 mm	3
21	41	5

- RÉSISTANCE À 28 JOURS : MPa
 - RÉSISTANCE REQUISE AVANT L'APPLICATION
 DE LA PRÉCONTRAİNTE : MPa
 - AUTRES CARACTÉRISTIQUES : BÉTON DE
 CIMENT DE TYPE

- PRÉCONTRAINTE PAR PRÉTENSION SEULEMENT
 - ☐ TORONS PAR POUTRE (DIAMÈTRE = mm, AIRE = mm²)
 - TORONS À BASSE RELAXATION
 - LORSQUE APPLICABLE, LE NOMBRE DE TORONS EXCLUT CEUX EN REMPLACEMENT DES ARMATURES P1
- CONTRAINTE DE TRACTION À LA RUPTURE : 1860 MPa
- CONTRAINTE DE TRACTION AUX TORONS IMMÉDIATEMENT AVANT LE TRANSFERT: 1395 MPa
- CONTRAINTE DE TRACTION FINALE AUX TORONS : MPa
- L'ACIER DOIT ÊTRE CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM A416M

		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
AAAA-MM-JJ	Statut	Par

Vérificateur	_____
Équipe technique	OIQ :

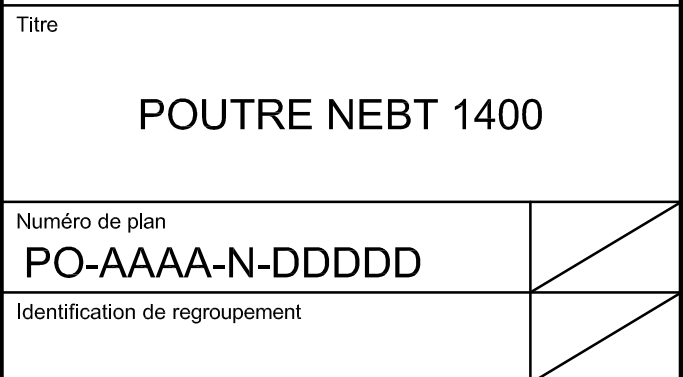

NOTES :

- LES GARNITURES D'INSERTION ET LES TUYAUX DOIVENT ÊTRE POSÉS PARALLÈLEMENT AUX EXTRÉMITÉS DES POUTRES.
- GARNITURES D'INSERTION POUR CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES (VOIR DÉTAIL 1).



ÉCH. 1:20

INTÉRIEURE