



- NOTES :**
- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.
 - LE GÉOTEXTILE DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE L'INTÉRIEUR DU CAISSON DOIT COUVRIR TOUS LES CÔTÉS EN CONTACT AVEC LE MATÉRIAU GRANULAIRE MG 20.
 - LE BIAIS DU PONT NE DOIT PAS EXCÉDER 20°.

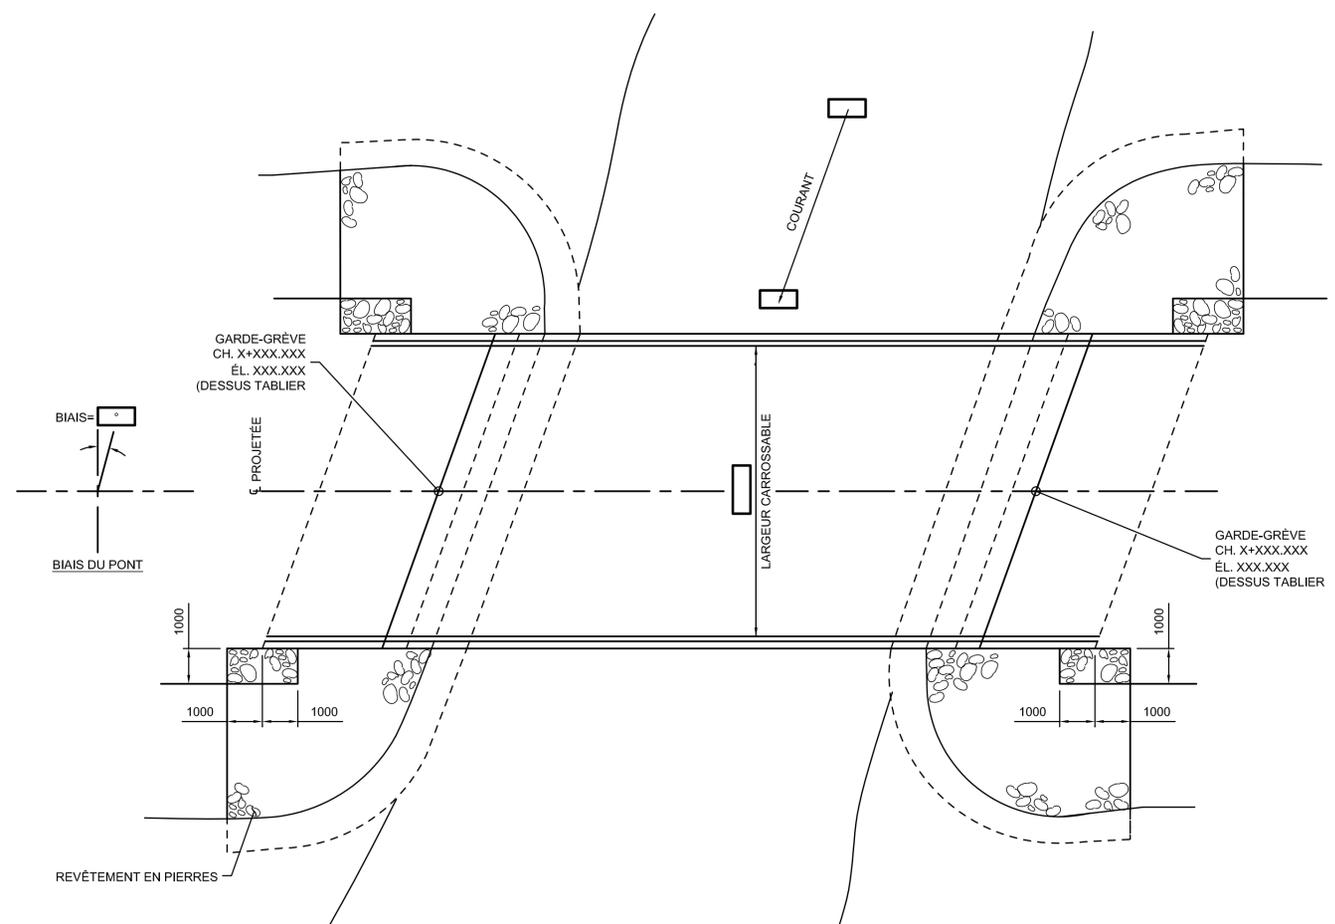


PLAN
NON À L'ÉCHELLE

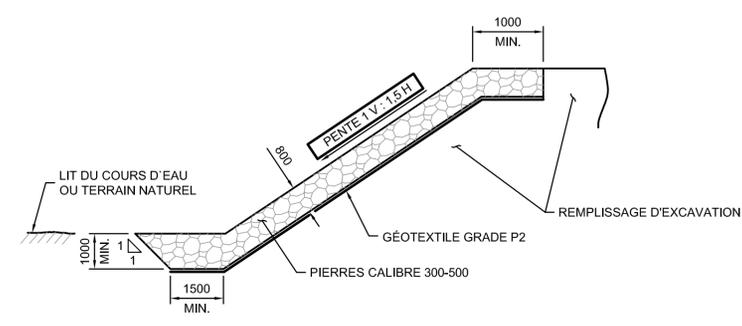


REVÊTEMENT EN PIERRES
NON À L'ÉCHELLE

| ÉLÉVATIONS DES NIVEAUX D'EAU | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PÉRIODE DE RETOUR (années) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| | | | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ÉLÉVATION DU NIVEAU D'EAU (m) | x,xx |

LES ÉLÉVATIONS D'EAU DE CE TABLEAU CORRESPONDENT À L'ÉCOULEMENT NORMAL LORSQUE L'OUVRAGE SERA EN SERVICE. LA PRÉSENCE D'OUVRAGES TEMPORAIRES (DIGUES, BATARDEAUX, ÉTAIEMENTS, ETC.) ET D'EMBÂCLES PEUT CAUSER UN REHAUSSEMENT DE CES ÉLÉVATIONS, QU'IL FAUT ÉVALUER SELON LE CAS.

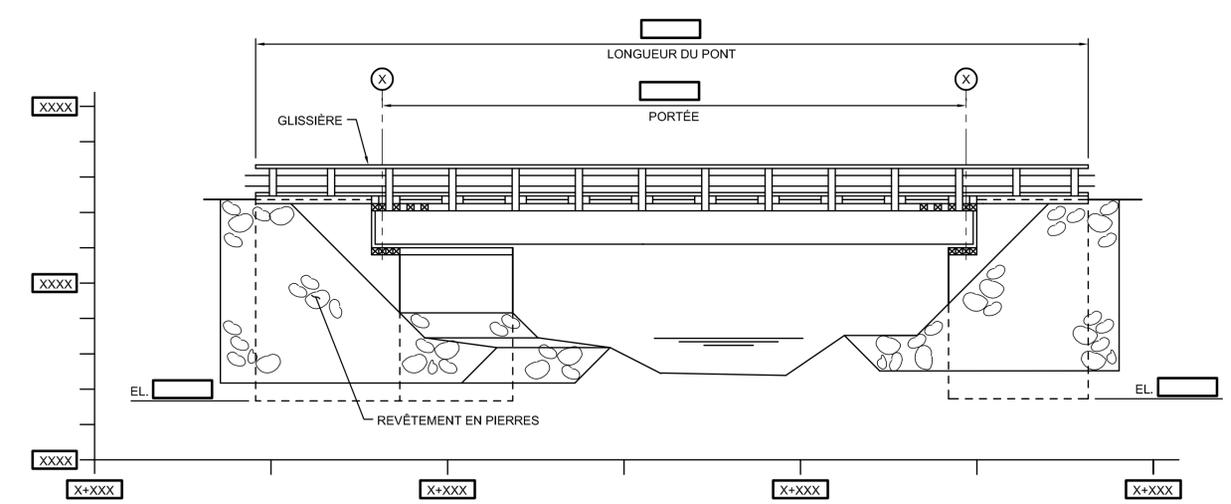

ÉLÉVATION
NON À L'ÉCHELLE

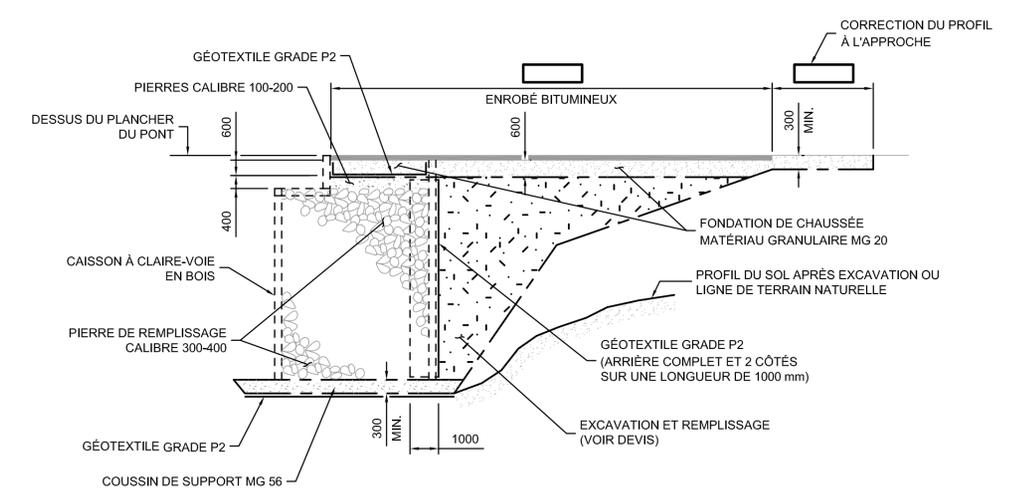

EXCAVATIONS ET REPLISSAGE AUX CULÉES
NON À L'ÉCHELLE

PARAMÈTRES DE CONCEPTION

- SURCHARGE :**
- CL625
- FACTEURS D'ESSIEUX :**
- FLEXION ÉLUL = XXX
 - CISAILEMENT ÉLUL = XXX

PLAN TYPE - DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES
SEPTEMBRE 2024 PT245-02

| | | |
|------------------|--------|-----|
| AAAA-MM-JJ | Statut | Par |
| Mandataire | | |
| Scaleu | | |
| Vérificateur | | |
| Équipe technique | | |

Transports Québec

Titre
PLAN D'ENSEMBLE PONT ACIER-BOIS AVEC BIAIS

Numéro de plan
PO-AAAA-N-DDDDD

Identification de regroupement